NOTAS GERAIS

1 - MEDIÇÃO EM BAIXA TENSÃO, DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE CONCESSIONÁRIA;

2 - O LOCAL DE MEDIÇÃO É DE LIVRE ACESSO A CONCESSIONÁRIA;

3 - MEDIÇÃO EM MURETA JUNTO AO POSTE PARTICULAR PARA 1X MEDIDOR, COM ENTRADA EM BAIXA TENSÃO DERIVADA DIRETAMENTE DA REDE DA CONCESSIONÁRIA, A ENTRADA SERÁ AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, UTILIZANDO CABOS COM ISOLAÇÃO 0,6/1 kV, 90°C, SEGUINDO TODAS AS NORMATIVAS VIGENTES DA CONCESSIONÁRIA;

4 - MEDIÇÃO COM GERAÇÃO FOTOVOLTAICA.

5 - JUNTO AO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, PRÓXIMO A CAIXA DE MEDIÇÃO, DEVERÁ SER INSTALADA UMA PLACA DE ADVERTÊNCIA COM OS SEGUINTES DIZERES: " CUIDADO - RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO - GERAÇÃO PRÓPRIA ".

QGM

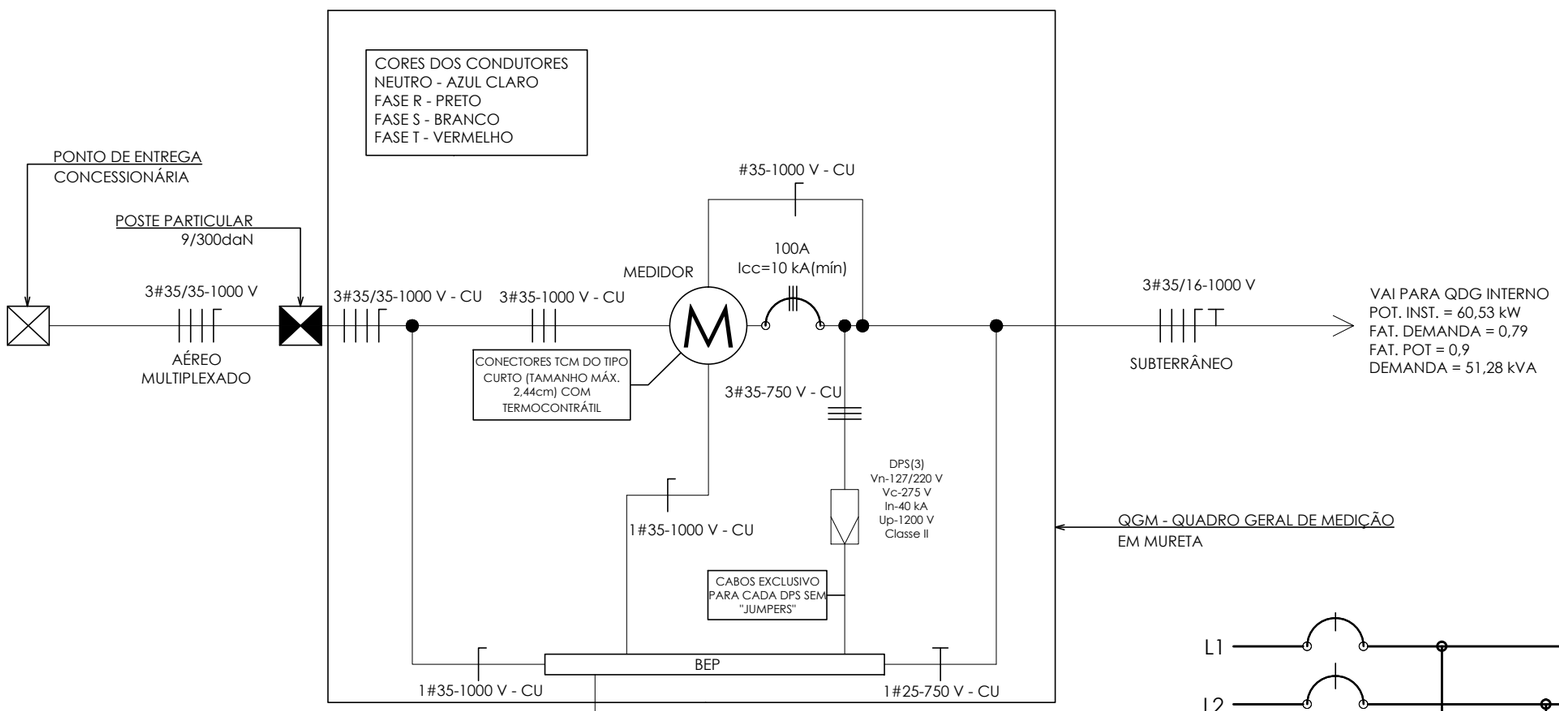

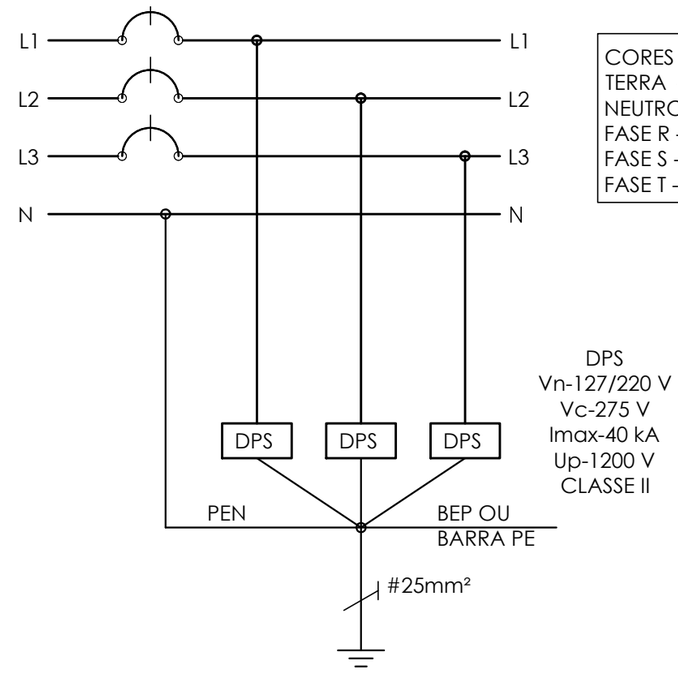

CORES DOS CONDUTORES
TERRA - VERDE
NEUTRO - AZUL CLARO
FASE R - PRETO
FASE S - BRANCO
FASE T - VERMELHO

NOTAS	Nº	DATA	REVISÃO
	00	06/12/24	EMISSÃO ORIGINAL
	01	__/__/__	-
	02	__/__/__	-
	03	__/__/__	-
	04	__/__/__	-
	05	__/__/__	-

c·egeo unesc
centro de engenharia e geoprocessamento

RESP.TEC.: TIAGO ROSSO URBANO | CREA: 126.160-6
DES.: PEDRO GHISLANDI NUERNBERG
APROV.: PMS

GOVERNO MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDERÓPOLIS
UBS VILA SÃO JOÃO
PROJETO ELÉTRICO
DIAGRAMA UNIFILAR
-
-

FOLHA: 02 DE 05
CONTRATO: -
ESCALA: S/ESCALA

AREA PROJETADA: 878,59 m²

CODIGO PRANCHA: 033-PEX-PROJ-078-22-PE-PMS-DE-031-009-002-002